

T30 un T60 tērauda ugunsdrošas durvis

Durvis ar vienu vārti

Produkta apraksts



Tipi				
		T30-1 Ugunsdrošas		T-60 Ugunsdrošas
		Lūka H8-5	Durvis H8-5	Durvis Quadro
Sertifikāta numurs		SPSC - 7782D		SPSC -7689D
Atļauts montēt				
Mūra siena		≥ 115	≥ 115	≥ 175
Betons		≥ 100	≥ 100	≥ 140
Papildus funkcijas (standarts)				
Siltumizolācija U = W / (m²·K) – nepiemēro durvīm ar stiklojumu un augšējo stacionāru daļu		1,7	1,7	1,8
Papildus funkcijas, ja ir atbilstoša komplektācija				
Pret piedūmošanu		●	●	●
Skaņas izolācija (vērtības norādītas – dB)		39	39	39 - 42
Drošība Drošības klase				
Montāža				
Vēršana DIN kreisā / DIN labā		apgriežamas		
Vērtne				
Vērtnes biezums (mm)		45	45	65
Vērtnes biezums (mm)		0,9	0,9	0,9
Plāna ieloce		●	●	●
Ieloce no 2 pusēm		●	●	
Ieloce no 4 pusēm				●
Stiprinājums		Tērauda lentes		
Pildviela		Minerālvate		
Kārbas				
Stūra kārba	mūra siena, apmesta	●	●	●
Stūra kārba ar papildus kārba	mūra siena, apmesta	●	●	●
Aptveroša divdaļīga kārba	mūra siena, apmesta	●	●	
	neapmests mūris / betons	●	●	
	gāzbetons	●	●	
	karkasa konstrukcijas	●	●	
	pārklāti tērauda balsti	●	●	
Blokveida kārba montāžai ailā	mūra siena, apmesta	●	●	
	neapmests mūris / betons	●	●	
	gāzbetons	●	●	
	karkasa konstrukcijas	●	●	
	pārklāti tērauda balsti	●	●	
Speciāla stūra kārba, 2 mm bieza, salikta, ar piestiprinātiem turētājiem, paredzēta montēšanai mūrī, noņemams sliekšnis un iedziļinājums				●
Kārbas blīvēšana				
Blīve	4 pušu vienlaidus	○	○	●
Blīve	3 pušu vienlaidus	●	●	
Kārba ar iedziļinājumu				
Standartā ar iedziļinājumu , pēc pieprasījuma – bez iedziļināšanas		ledziļinājums mm	–	25
				20
Virsmas				
Vērtne un kārba	cinkota, gruntēta (pulverveida pārklājums) pelēcīgi balts atbilstoši RAL 9002	●	●	●
Papildus kārba	cinkota	●	●	
Standarta slēdzene				
Iekājamā slēdzene ar kombinētu rokturu komplektu, piemērota PZ cilindram, labā / kreisā montēšana, ar pagaidu Bb cilindru un Bb atslēgu		●	●	●
Standarta rokturu komplekts				
Pusapaļu noliecamu rokturu komplekts melns polipropilēns				
ar vienlaidus plāksnīti, paredzēta profilcilindram un Bb atslēgai		●	●	●

T30 un T60 tērauda ugunsdrošas durvis

Durvis ar vienu vārti

Produkta apraksts



Tipi				
	T30-1 Ugunsdrošas		T-60 Ugunsdrošas	
	Lūka H8-5	Durvis H8-5	Durvis Quadro	
Sertifikāta numurs	SPSC - 7782D		SPSC -7689D	
Standarta eņģes un aizvērēji				
1 atsperes eņģe, 1 konstruktīva eņģe DIN 18272	●	●		
1 atsperes eņģe, 1 regulējama konstruktīva eņģe (iespējama regulēšana ± 2,5 mm) Augšējais durvju pievilcējs HDC 35, ja vērtnes svars lielāks par 80 kg (no 2,12 m2 durvju vērtnes laukuma BRM). Vērtne ar standarta sagatavošanu durvju pievilcējam)			●	
Drošības tapas				
Tērauda aizsargtapu skaits (ja nav norādīts citādi): • < BR 1875 mm Augstums 1 gab. • ≥ BR 1875 mm Augstums 2 gab. • > BR 2000 mm Augstums 3 gab.	●	●	1 tapa	
Izmēri (ar stūra kārbu)				
Bāzes izmēri i	Platums (min. – maks.)	625 – 1000	625 – 1000	625 – 1125
	Augstums (min. – maks.)	800 – 1749	1750 – 2125	1750-2136

T30 un T60 tērauda ugunsdrošas durvis

Durvis ar vienu vārti

Izmēri



		T30-1 Ugunsdrošas		T60-1 Ugunsdrošas
		Lūka H8-5	Durvis H8-5	Durvis Quadro
Bāzes izmēri (ar stūra kārbu)				
	Platums (min. – maks.)	625 – 1000	625 – 1000	625 – 1125
	Augstums (min. – maks.)	800 – 1749	1750 – 2125	1750 – 2136
Iekšējās ailes izmērs				
Stūra kārba	BR Platums	– 68	– 68	– 72
	BR Augstums	– 68	– 34	– 36
Ārējais rāmja izmērs				
Stūra kārba	BR Platums	+ 42	+ 42	+ 39
	BR Augstums	+ 18	+ 9	+ 15




T30 tērauda ugunsdrošas durvis

H8-5

Tehniskie rasējumi





Attālumi starp stiprinājuma elementiem H8-5 Iebūves izmēri H8-5

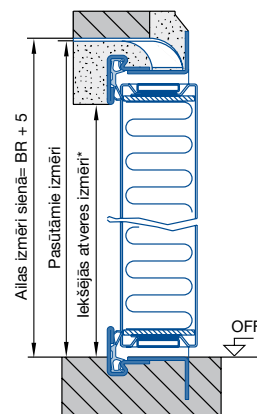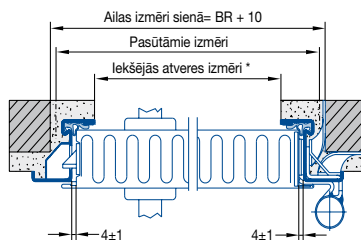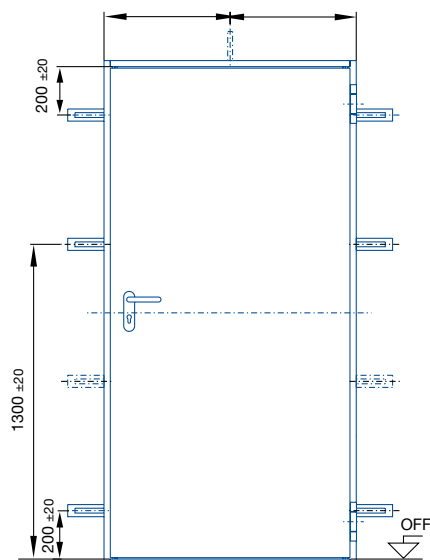


* Iekšējais ailas platums, ja durvju atvēršanās leņķis ir 90°, neņemot vērā rokturus, samazinās par 2 mm


Kārpu modeļi

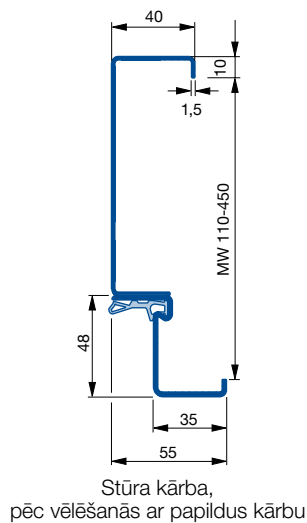

Montāža mūra sienās ar enkuriem




Montāža ar dībeļu enkuriem




Stūra un papildus kārbas montāža ar dībeļu enkuriem

H8-5 durvju apakšējais blīvējums

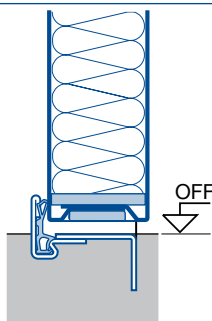

Atbalsts ar blīvējumu

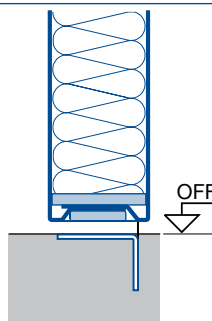

bez blīvējuma, ar noņemamu sliekšni

T60 tērauda ugunsdrošas durvis




Quadro

Tehniskie rasējumi




Attālumi starp stiprinājuma elementiem T60 Quadro

Iebūves izmēri T60 Quadro

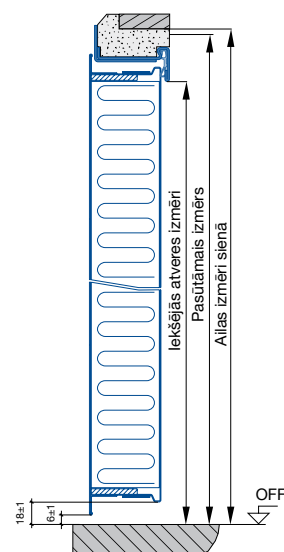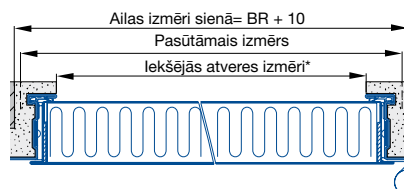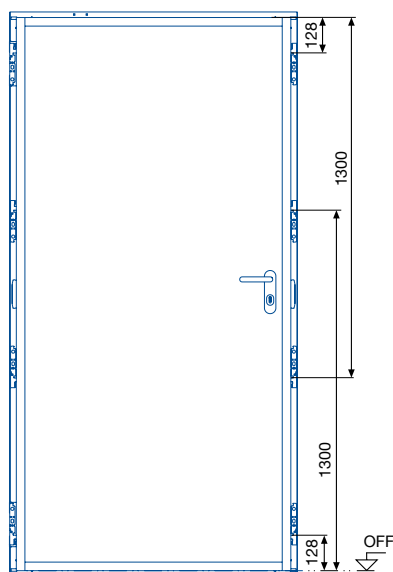


* Iekšējais ailas platums, ja durvju atvēršanās leņķis ir 90°, neņemot vērā rokturus, samazinās par 2 mm


Kārpu modeļi / Stiprināšana pie sienas




Montāža ar mūra enkuriem



Montāža ar dibēļu enkuriem




Stūra un papildus kārba
Montāža ar dibēļu
enkuriem




Montāža caur kārbu
tikai T60 Quadro durvīm

T60 Quadro durvju apakšējais blīvējums


Iedziļinājumu un apakšējo sliekšni var ņemt montāžas vietā

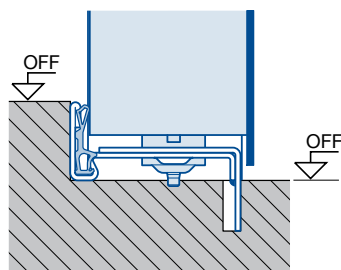

Ar iedziļinājumu, ar atbalstu

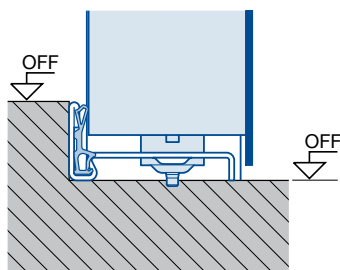

Bez iedziļināšanas, ar atbalstu

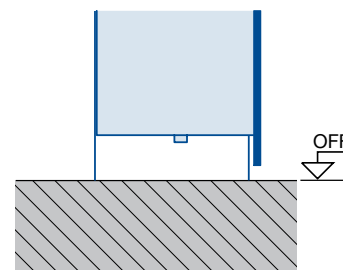

bez iedziļināšanas, bez atbalsta



Piezīmes

Svarīgas piezīmes par ugunsdrošām durvīm ar papildus funkcijām

dB

Durvis ar skaņas izolāciju atbilstoši DIN EN ISO 717-1

Skaņas izolācija iespējama, tikai pareizi izplānojot un samontējot durvis. Kopējā skaņas izolācija ir atkarīga no visiem kopā izmantotajiem būvniecības elementiem.

Ēkā nepieciešamā durvju un sienu konstrukcijas skaņas izolācijas vērtība jānosaka atsevišķi pēc sienu ir durvju izolācijas vērtībām, jo tikai durvis vien nevar nodrošināt nepieciešamo skaņas izolācijas līmeni.

Visas norādītās skaņas izolācijas vērtības ir laboratorijas vērtības.

Tiek pieņemts, ka montāžas vietā sasniegtā skaņas izolācijas vērtība ir vienāda ar laboratorijas vērtību – 5 dB.

Norādītās vērtības ir sasniedzamas tikai tad, ja pareizi tiek iemūrēta kārba. Norādītās vērtības nav spēkā durvīm ar stiklojumu vai stacionāru augšējo daļu.

Noslēdzošie alumīnija profili ar blīvēm, kārbas ar 5 mm paaugstinātu sliekšni nav piemērotas slimnīcās un aprūpes namos. Profili ar blīvēm nav piemēroti evakuācijas un glābšanas izejām, arī slimnīcās un aprūpes namos..

RS

Durvis ar pretdūmu izolāciju atbilstoši DIN 18095

Pasūtot durvis, noteikti norādiet, ja vēlaties, lai tās būtu ar pretdūmu izolāciju.

Noslēdzošie alumīnija profili ar blīvēm, kārbas ar 5 mm paaugstinātu sliekšni nav piemērotas slimnīcās un aprūpes namos.

Profili ar blīvēm nav piemēroti evakuācijas un glābšanas izejām, arī slimnīcās un aprūpes namos.

Kārbas malām jābūt apmestām un hermētiski savienotām ar sienu. Izņēmums: pilnīgi iemūrēta kārba.